


**ZAKŁAD LINII KOŁOWYCH**  
w Katowicach  
**SEKCJA EKSPLOATACJI**  
w Bielsku-Białej

NACELNIK SEKCIJ  
inž. ~~Miroslav~~ Štefica  
ZASTUPČA

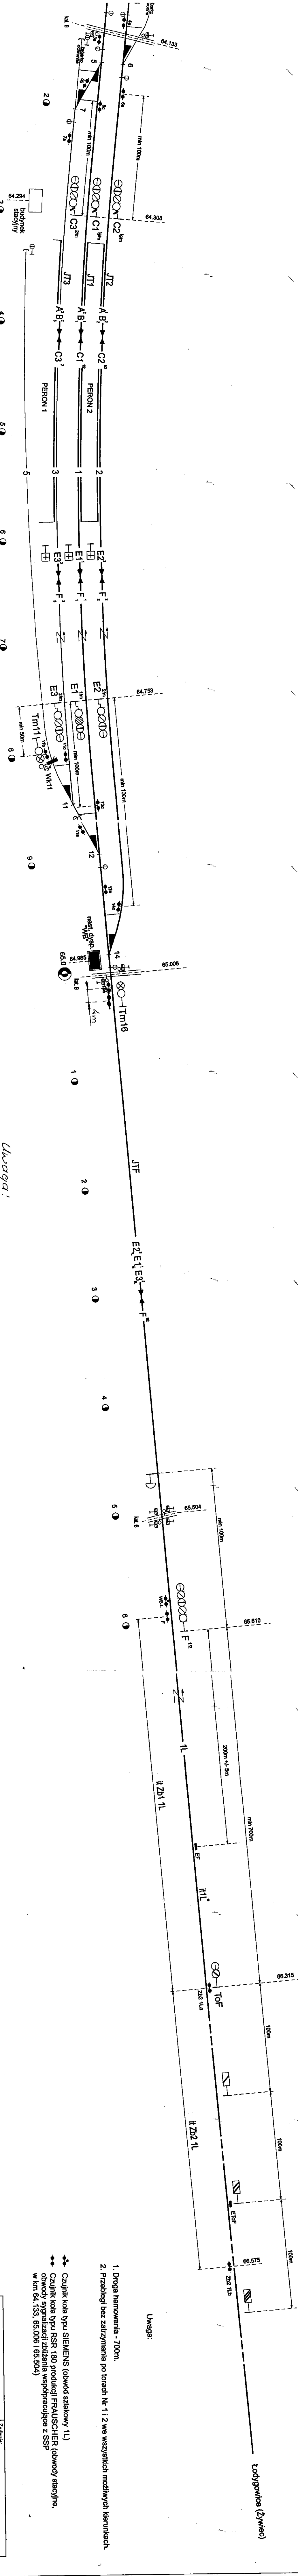

Uwaga!  
Kabel do czujnika PRSY 5x1

1. Droga hamowania - 700m.
2. Przebieg bez zatrzymywania po torach Nr 1 i 2 we wszystkich możliwych kierunkach.

USŁUGI PROJEKTOWE „Pro-Za” mgr inż. Andrzej Zamość		Zadanie: „Przebudowa urz. sterowania ruchem kolowym w stacji Wilkowice”. Rys.	
Turkija	Imię i Nazwisko	Data	Dziśnię
Specjal.	inż. Marek Szczyka	10.08	
Projekt	Mgr inż. Jerzy Masłowski	10.08	
Specjal.	Mgr inż. Jerzy Masłowski	10.08	

**SIEMENS**  
 THE POWER OF TECHNOLOGY  
 100-211, Westborough, St. Andrews 11  
 01581, Westborough, St. Andrews 11

**Product** ☐ **Engineering** ☐ **Technical** ☐ **Marketing** ☐ **Finance** ☐ **Human Resources** ☐ **Other** ☐

**Name** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Company** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Address** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**City** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**State** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Zip** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Telephone** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Fax** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**E-mail** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Business Card** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Other** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Comments** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Signature** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Date** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Phone** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Fax** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**E-mail** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Business Card** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Other** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Comments** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Signature** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Date** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Phone** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Fax** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**E-mail** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Business Card** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Other** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Comments** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Signature** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Date** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Phone** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Fax** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**E-mail** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Business Card** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Other** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Comments** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Signature** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Date** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Phone** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Fax** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**E-mail** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Business Card** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Other** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Comments** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Signature** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Date** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Phone** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Fax** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**E-mail** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Business Card** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Other** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Comments** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Signature** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Date** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Phone** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.** ☐

**Fax** ☐ **Mr.** ☐ **Ms.** ☐ **Dr.** ☐ **Prof.**