


(obudowa inkl. izolacji z drzwiami transparentnymi wyposażona wys.1050,szer.550, gl.192)

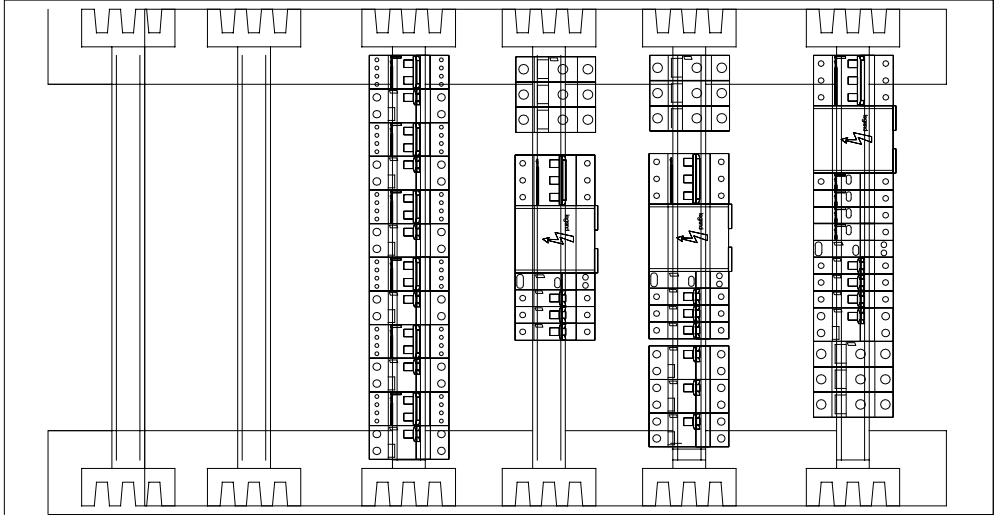

$P_z = 24,0 \text{ kW}$
 $P_{sz} = 19,2 \text{ kW}$
 $I_o = 31,1 \text{ A}$

UKŁAD SIECI TT