

Wilkowice, 22 czerwca 2009r.

ZP/341/68/2009

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Miesznej w Gminie Wilkowice.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) udzielam wyjaśnień na następujące zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie różnic pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem inwestorskim. W załączeniu przesyłamy tabelę zbiorczą dla sieci głównej wodociągu.

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy Wykonawca winien sporządzić w oparciu o załączoną dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Zamawiający zwraca szczególną uwagę, że do prawidłowego obliczenia wysokości wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia /w tym wypadku wynagrodzenia ryczałtowego/ przedmiar robót nie może stanowić jedynej podstawy wyceny. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.


W tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego pisma Zamawiający zamieścił prawidłowe wartości pozycji obmiarowych, uwzględniające uwagi wykonawcy. W związku z faktem, iż udzielenie prawidłowych odpowiedzi na zadane przez wykonawcę pytania wymagało wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, Zamawiający dokonał zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2

Proszę o sprecyzowanie z jakiego typu materiału mają być wykonane rury wodociągowe przewidziane do zabudowy. W przedmiarze jest podane oznaczenie SDR 17,6 PN 10 – a takie rury nie istnieją. W specyfikacji wykonania i odbioru robót są z kolei rury PE 100 SDR 11 ciśn. 1,0 MPa – takich rur też nie ma.

Odpowiedź:

Należy przyjąć rury SDR 11 PN 10.

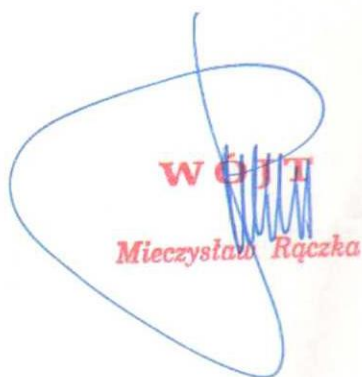

WÓJT
Mieczysław Rączka