


Dane techniczne doboru urządzenia nr 1110A/2007 (G-4)

	Typ urządzenia	Wielkość	Grubość izolacji	Strona obsługi	Wydatek m3/h	Spręż dyspozycyjny Pa
NAWIEW	GOLEM	4	50	Prawe	10000	250
WYCIĄG	GOLEM	4	50	Lewe	10000	250

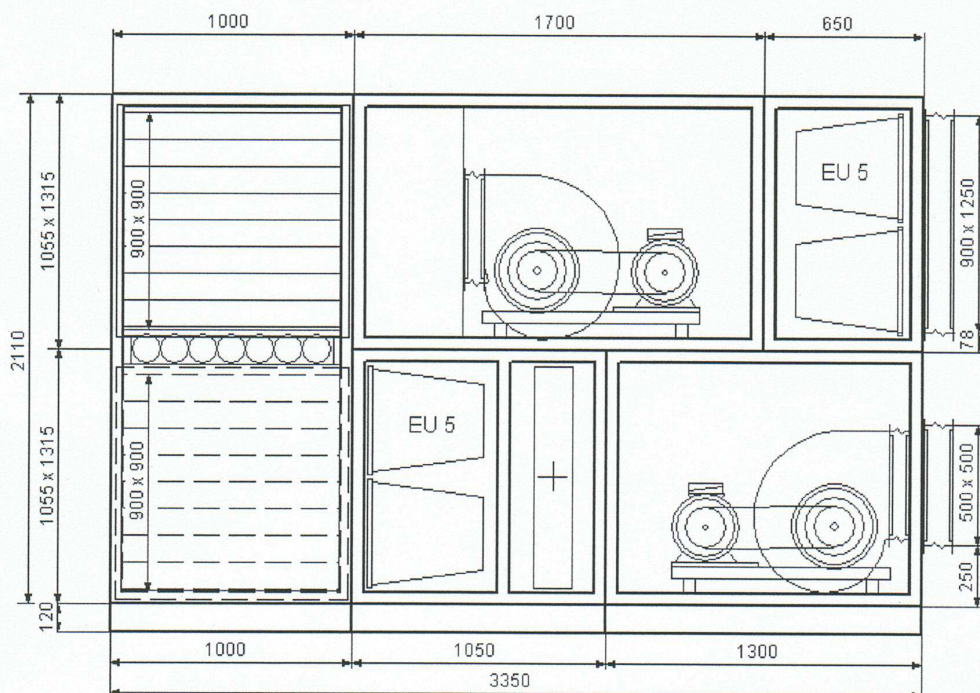

Uwagi

Widok od strony obsługowej.

NAWIEW

KM

Sekcja recyrkulacji

Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot	-20/99	°C/%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot	8,1/81	°C/%
Udział powietrza świeżego	22	%
Wyciąg, powietrze temp./wilg. wlot	16/60	°C/%
Wyciąg, powietrze temp./wilg. wylot	16/60	°C/%
Udział powietrza wywiewanego	78	%